


# Система В1

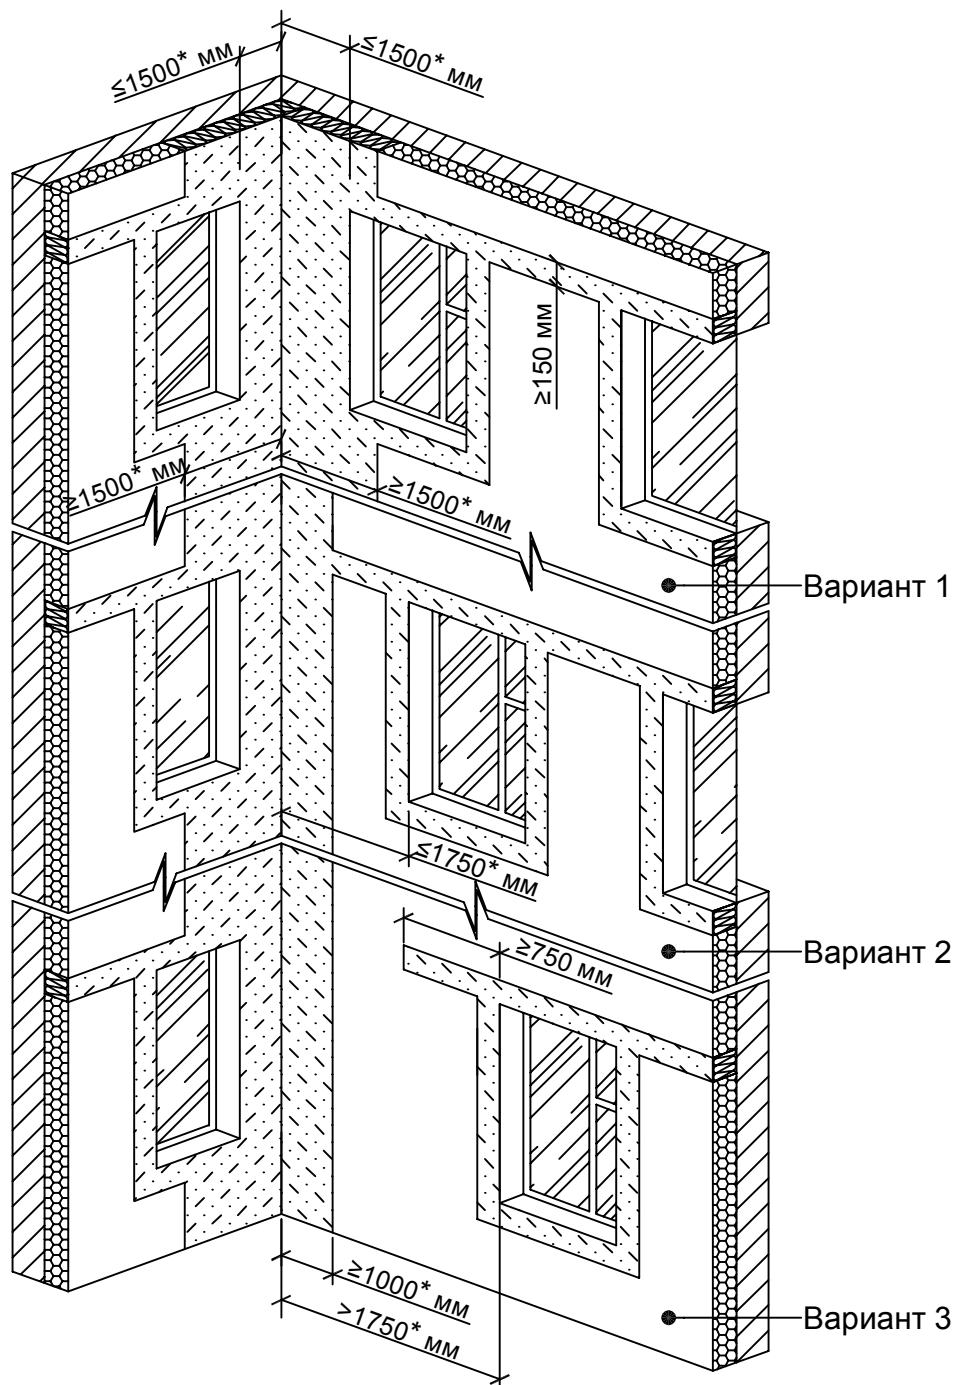

**Примечания:**

1. Установка противопожарных рассечек по глади стены, в уровне цоколя, первого этажа, а также последнего этажа см. лист 7.1.2. .
2. \* Указанные размеры считать принятыми от внутреннего угла, образованного наружными плоскостями системы утепления (см. письмо №5-59 от 09.06.07 ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко).

Установка системы на внутреннем вертикальном угле здания

Раздел 8

Лист

8.3.1

Установка системы на наружных и внутренних вертикальных углах здания

АТР В1 ТК 2006