


Система В1

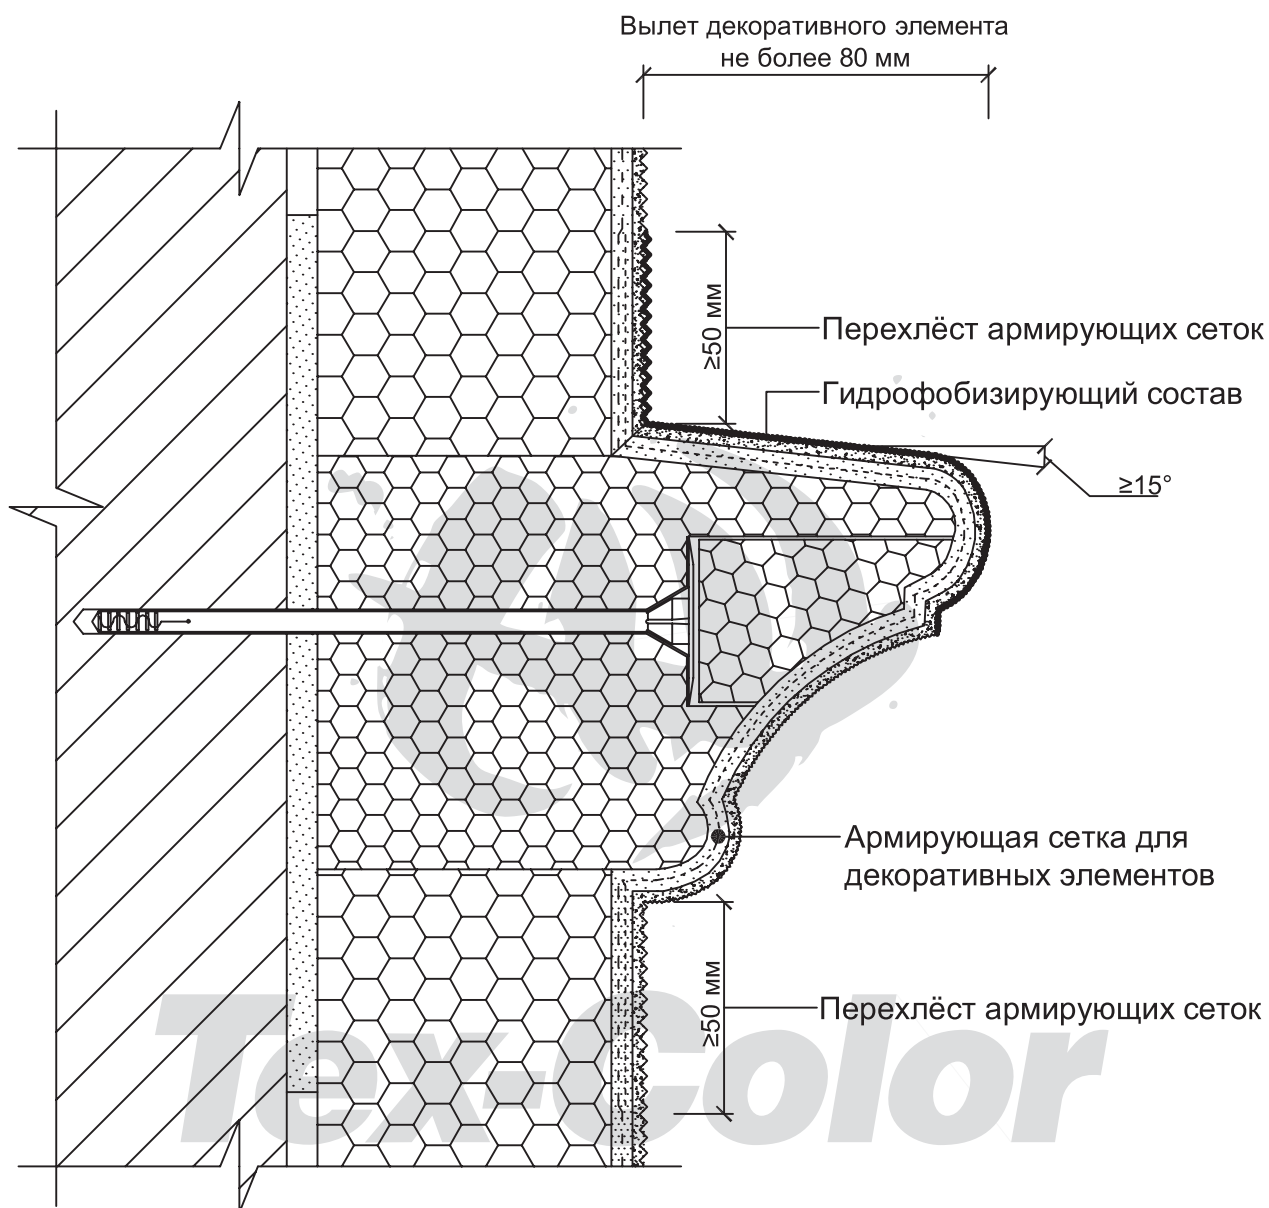

Примечания:

1. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
2. Для зданий I - IV степеней огнестойкости решение о возможности применения декоративных элементов в системе В1 принимается в установленном порядке, в соответствии с п. 1.6 СНиП 21-01-97*, при предоставлении прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС ЦНИИСК им .В.А.Кучеренко проекта привязки системы к конкретному объекту.

Установка декоративных элементов
фасада.
Вариант 1.

Раздел 10

Установка декоративных
элементов

Лист
11.1

АТР В1 ТК 2006